
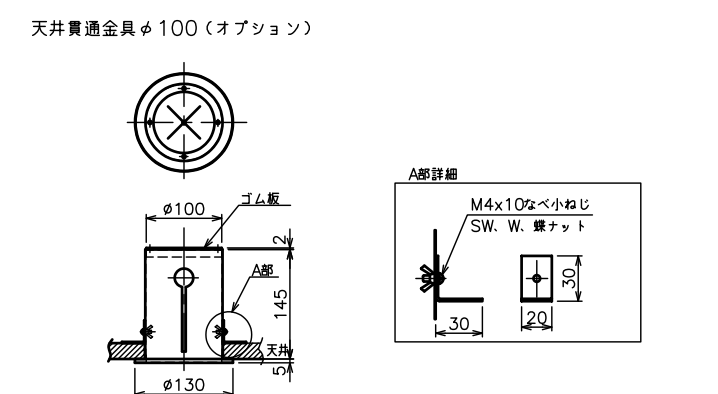
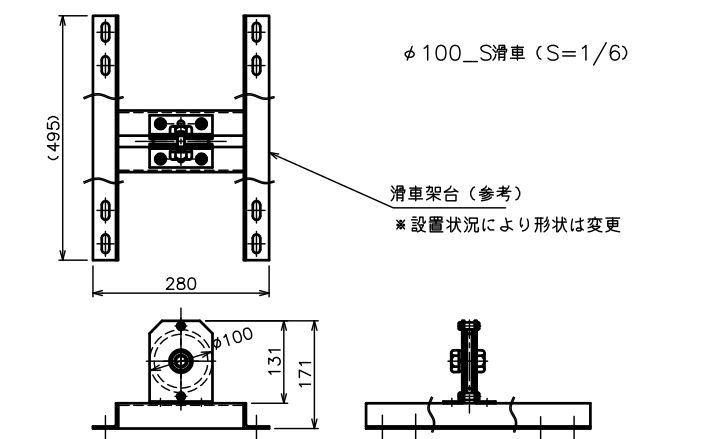
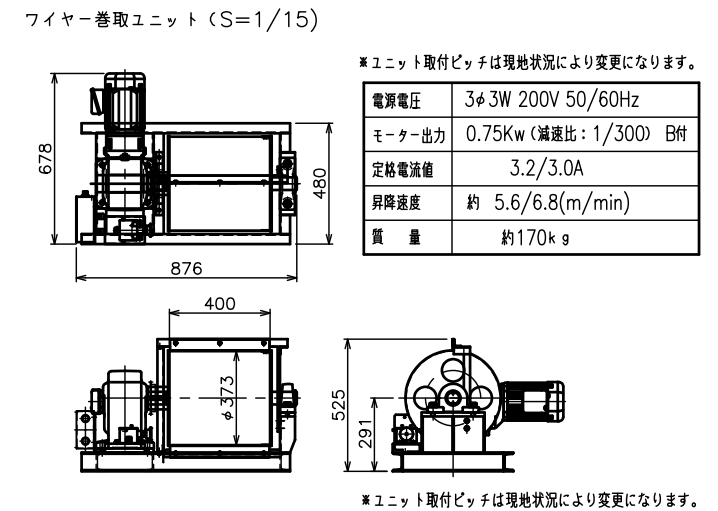
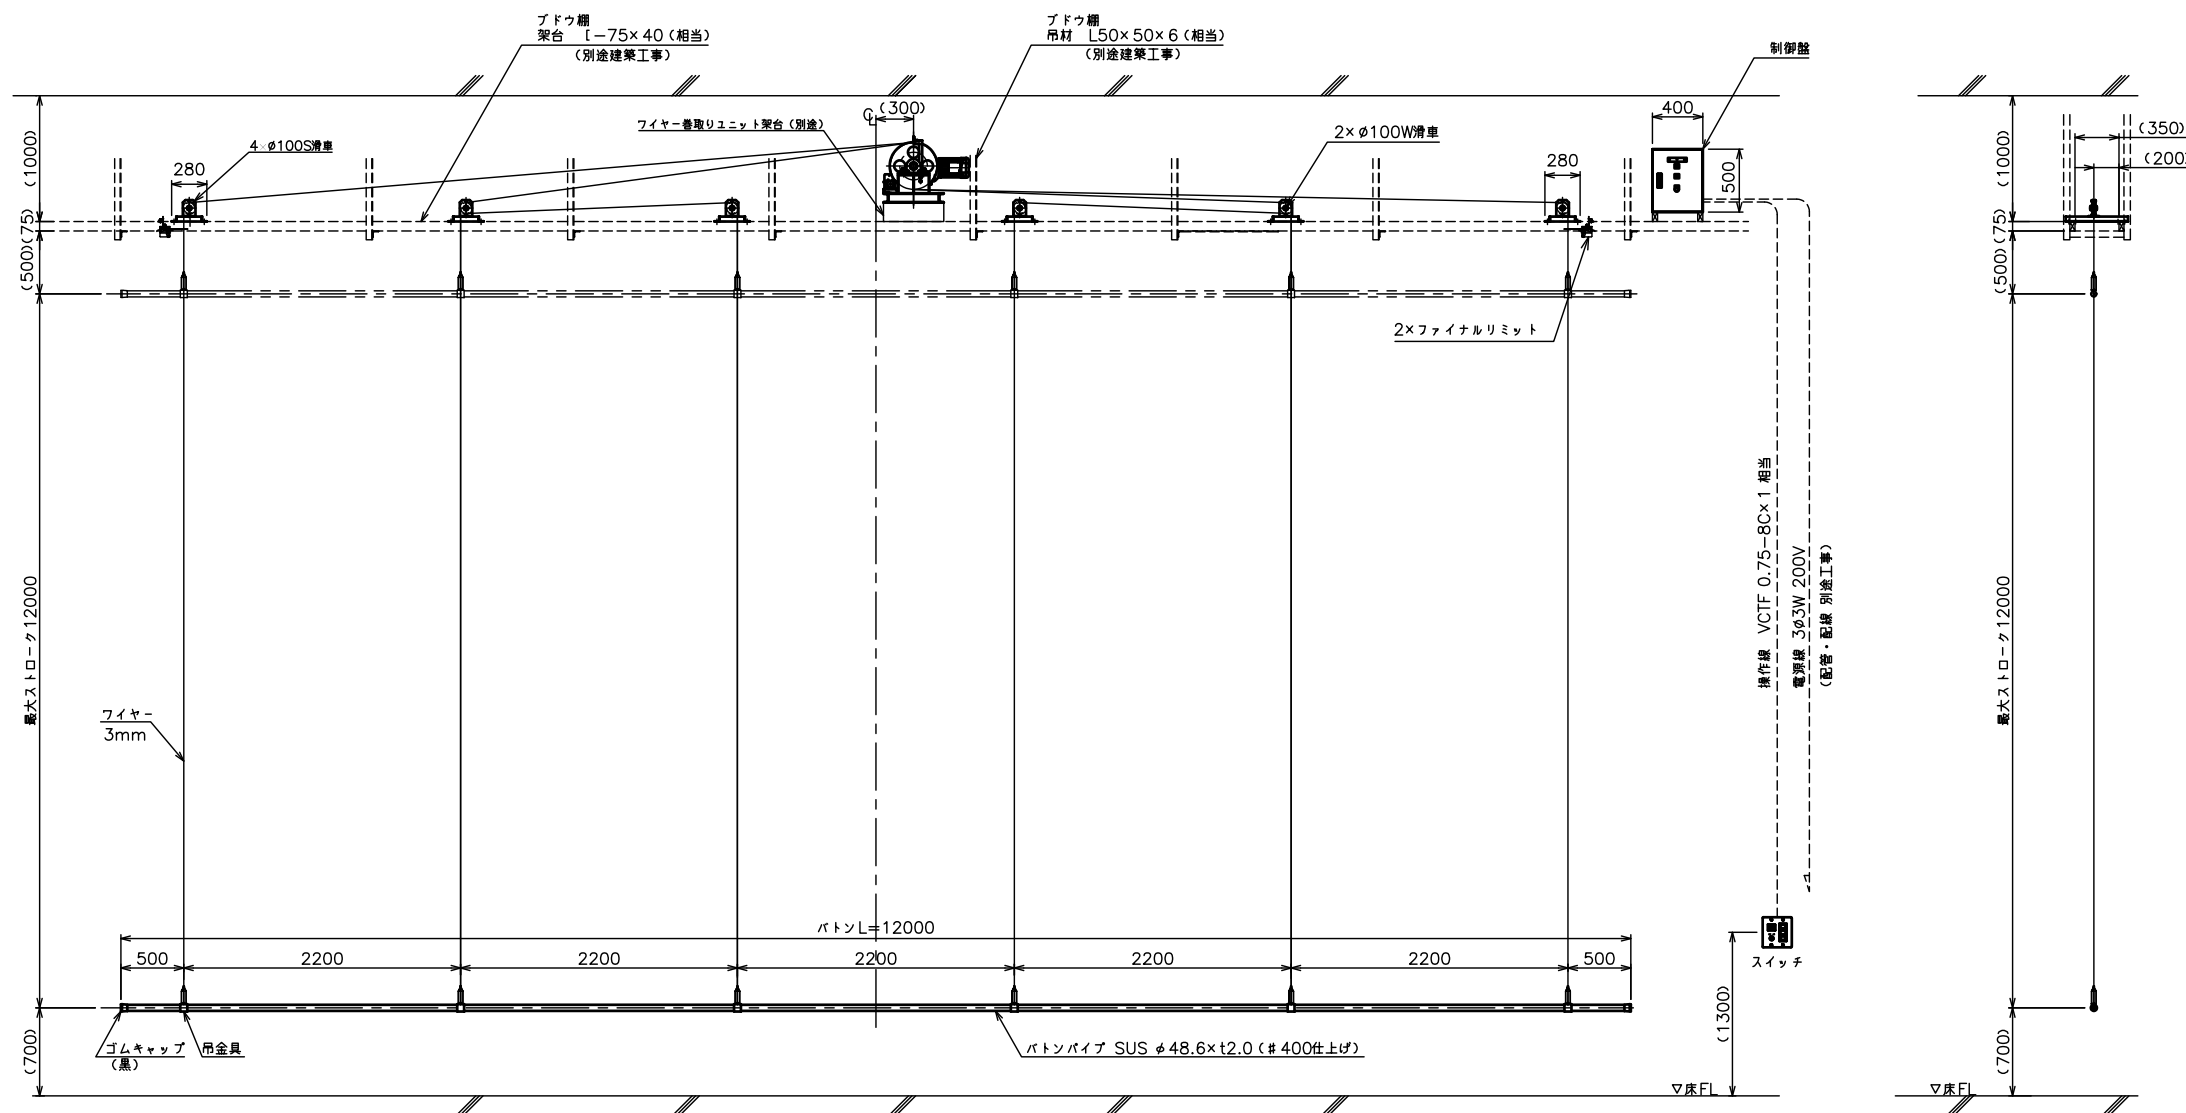
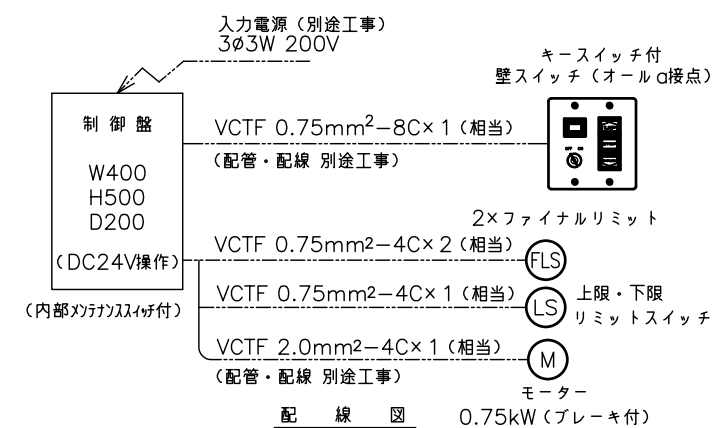
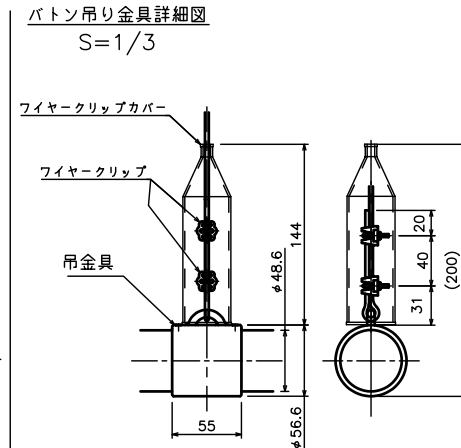


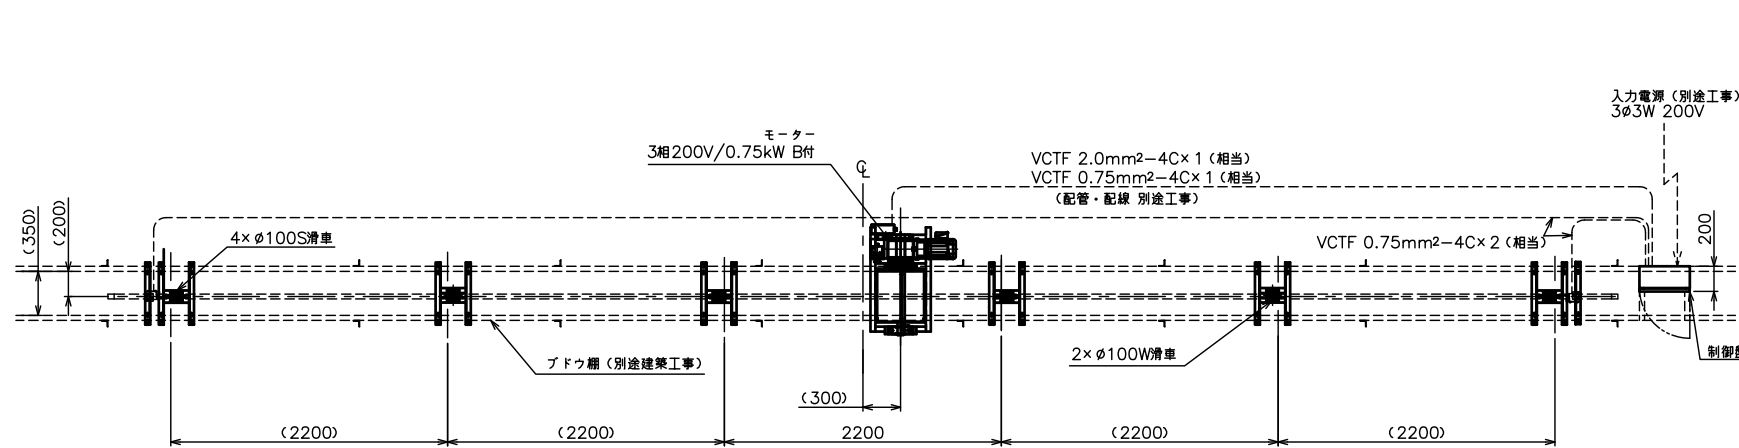

- 別途工事
- 一次・二次電気配線配管工事、及び配線材料
 - スイッチボックス
 - ブドウ棚（架台及び吊材）
 - ワイヤー巻取ユニット架台
- 注 記
- キャットウォーク点検口、搬入は別途打合せが必要です。

電源電圧	3φ3W 200V 50/60Hz
モーター出力	0.75Kw (減速比: 1/300) B付
定格電流値	3.2/3.0A
昇降速度	約 93/111(mm/sec)

吊荷重	2450 N (250kgf)
ストローク	最大12000mm
ボタンパイプ	L=12000、SUSφ48.6×t2.0
制御盤	突上防止検知、メンテスイッチ付
質 量	252kg
備 考	